


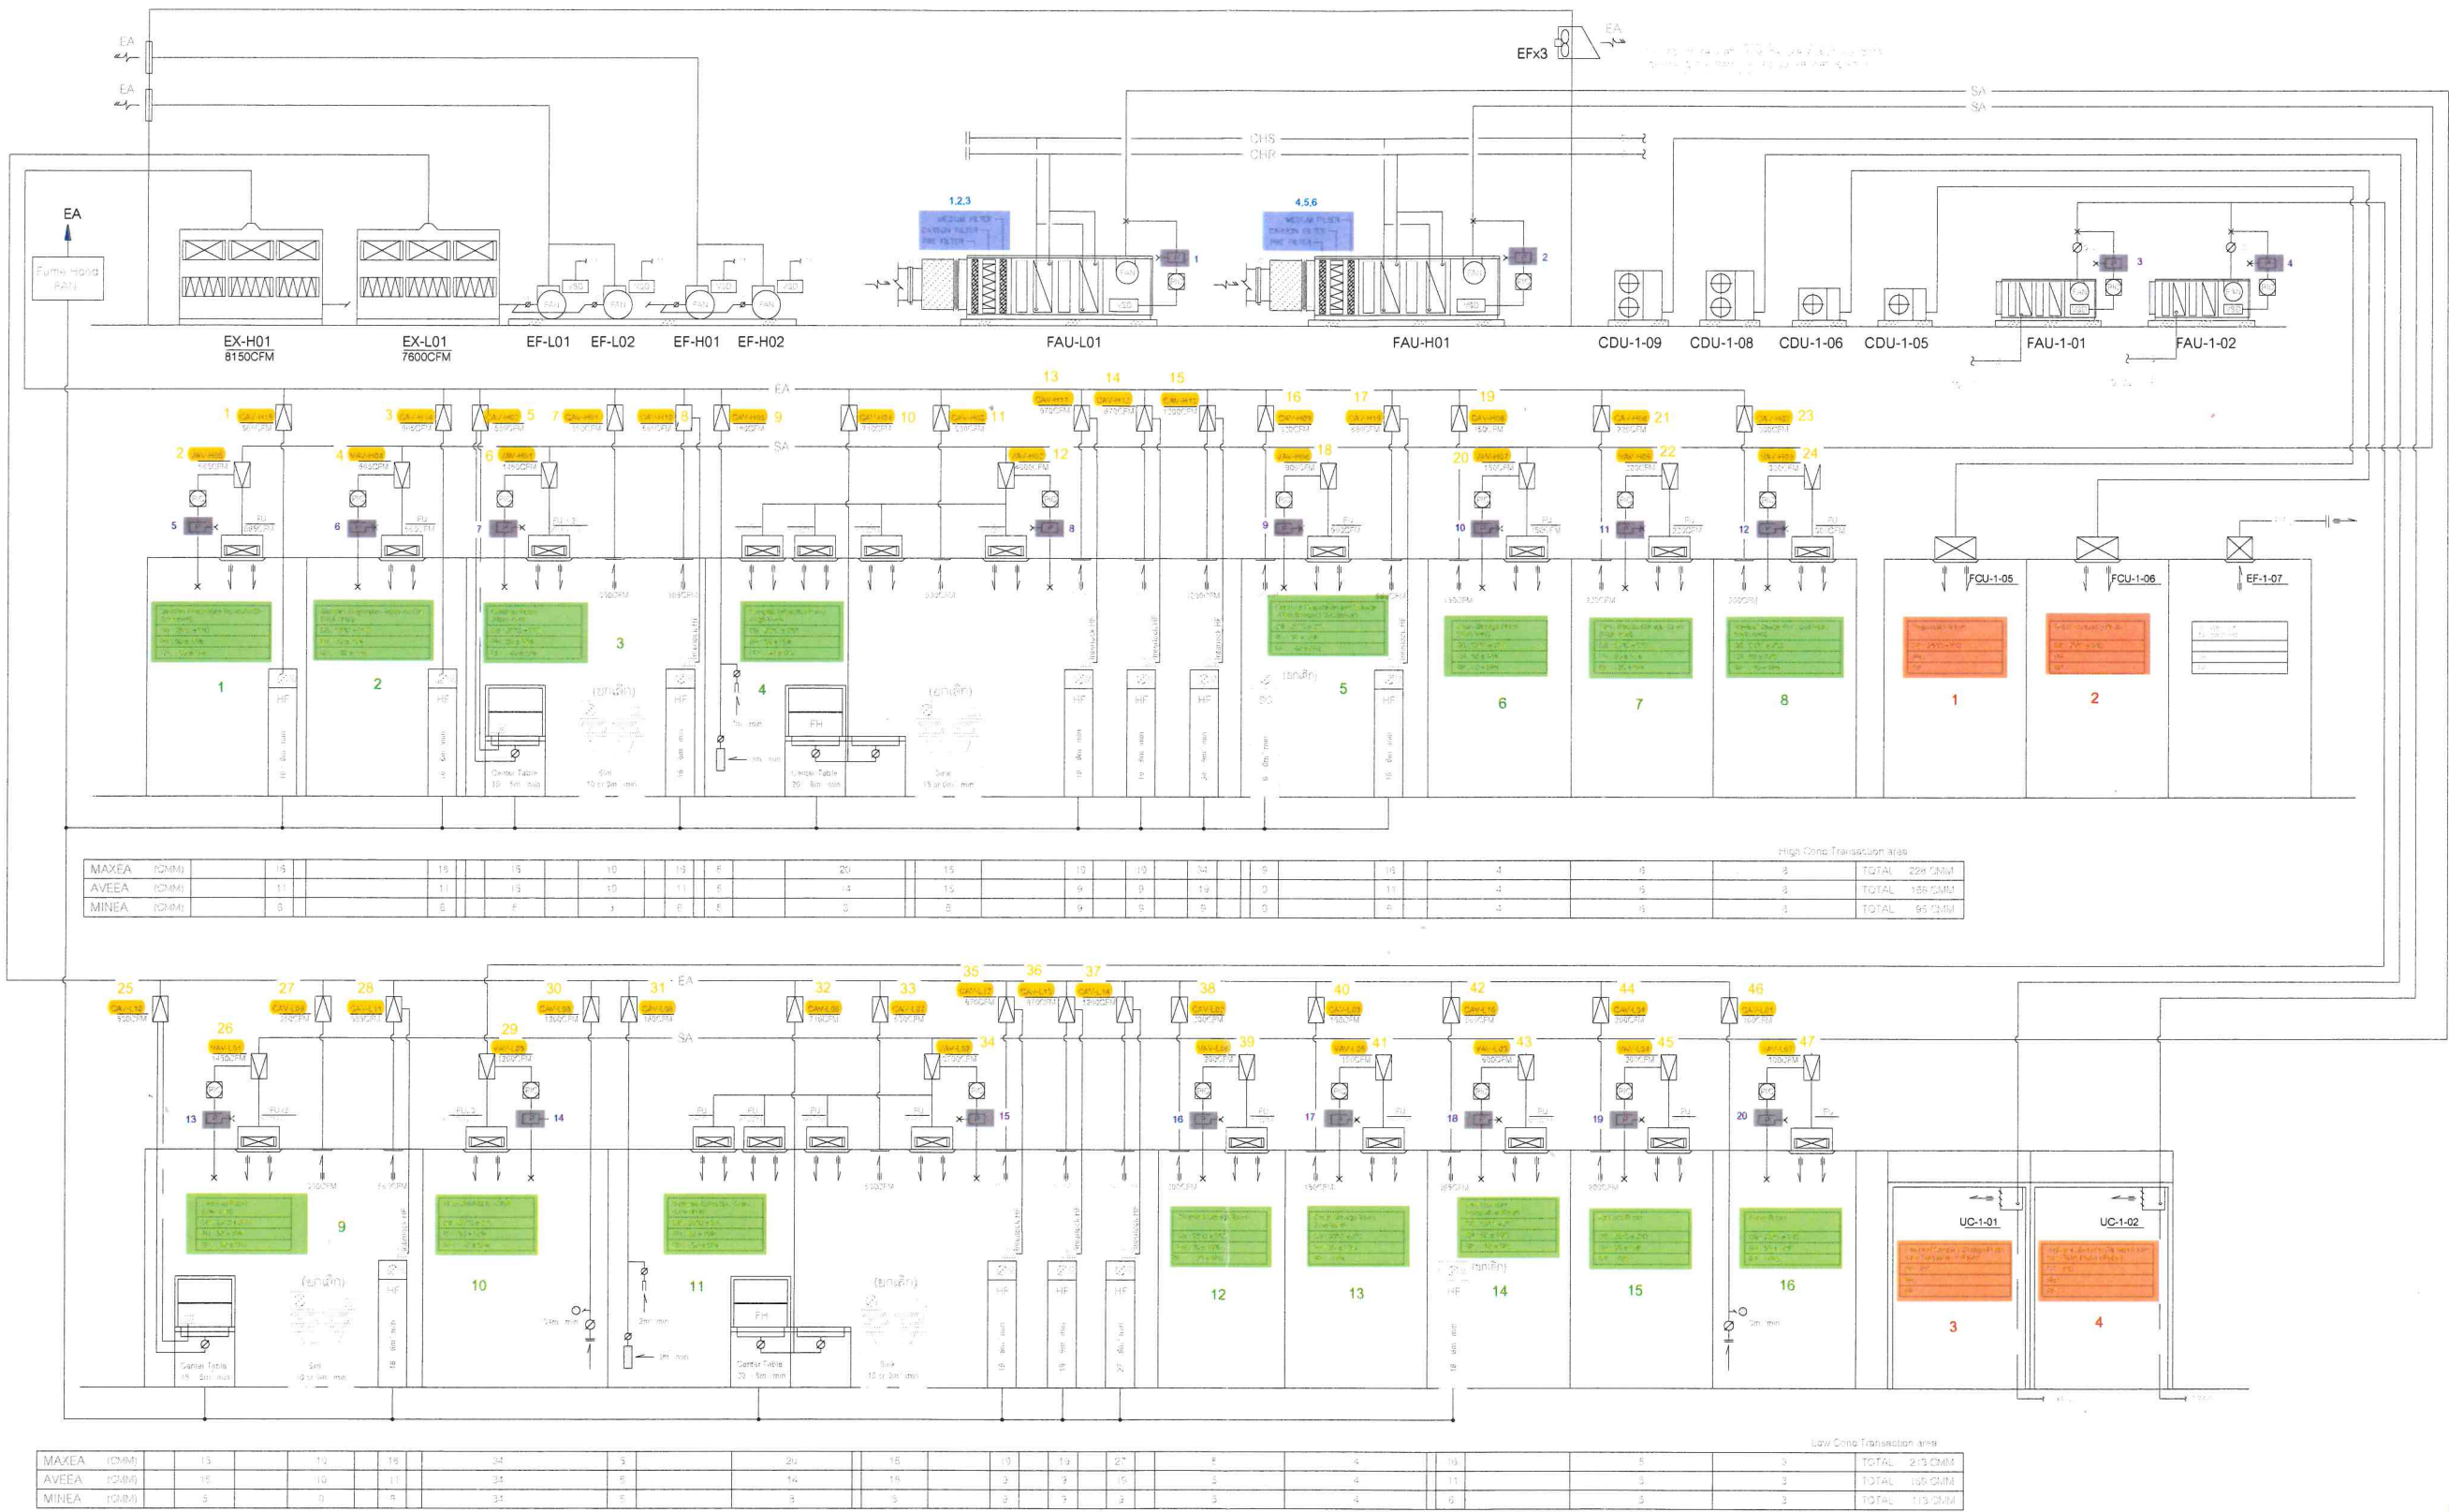

โครงการจ้างปรับปรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Department Of Climate Change And Environment

	* ควบคุมระบบปรับอากาศแบบแปรผัน (VAV Controller) จำนวน 47 ชุด
	* Air Differential Pressure Switch Sensor จำนวน 6 ชุด
	* Pressure Transmitter Sensor จำนวน 20 ชุด
	* Room Temperature/Humidity Sensor จำนวน 16 ชุด
	* Room Temperature Sensor จำนวน 4 ชุด

นพดล นพ
ธรรณ
เมธวัจ